


RZUT FUNDAMENTÓW

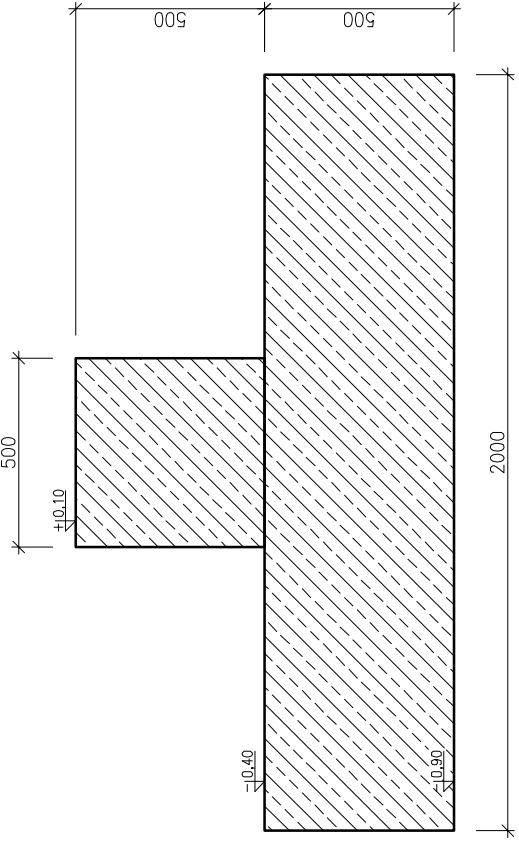

Chudy beton: C8/10(B10)

Otulina: stóp fundamentowych min. 5 cm

1. Przyjęta głębokość przemarzania gruntu: -1,0 m p.p.t.,

2. Podany poziom posadowienia: wierzch chudego betonu.

3. Pod ławami i fundamentami wykonać warstwę chudego betonu min. 10 cm.

4. izolacja stóp: 2 x abizol lub dysperbit.

5. Zbrojenie ław i stóp fundamentowych wykonać zgodnie z: PN-EN1992-1-1:2008, Eurokod 2.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRÁWNE ZABRONIONE - Autodesk - licencja: SN:347-82812998