


USZCZELNIENIE GÓRY SKŁADOWISKA

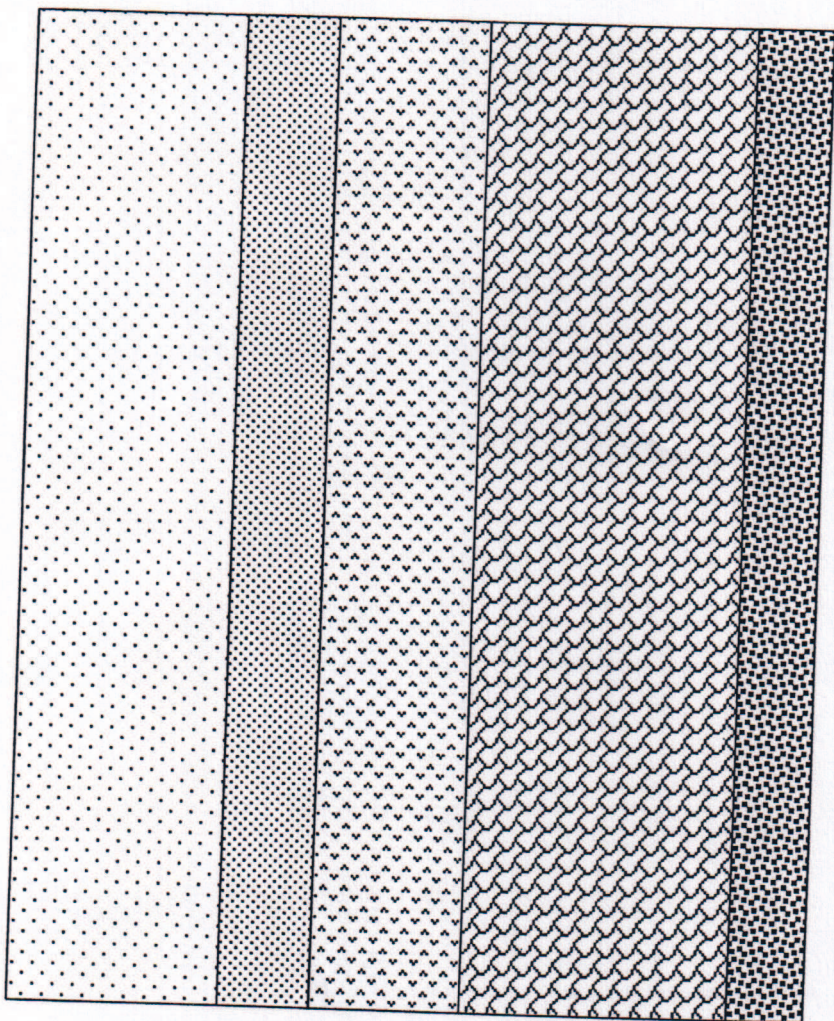

Obsiew mieszanką traw

Warstwa rekultywacyjna:
warstwa gleby, gr. 70 cm

Warstwa właściwej przestony izolacyjnej:
Grunt gliniasty, gr. 40 cm

Warstwa drenażowo-wyrównująca:

Warstwa z odpadów, piasku lub pospółki gr. 15 cm

Odpady